

CHAPITRE VI: RESULTATS DES MESURAGES ET ESSAIS


| Emplacement/Désignation | Nombre | Intensité Nominalle (Ampères) | Protection et/ou dispositif de connexion | Calibre (ampères) | Isolation (MΩms) | Continuité des masses | Observations |
|--|--------|-------------------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Tour à meuler | 1 | | PC | | >0.5 | S | |
| Perceuse | 1 | | PC | | >0.5 | S | |
| Chai de vieillissement | | | | | | | |
| Appareil d'éclairage de classe I | 2/2 | | | | | | |
| Appareil d'éclairage de classe II | 3 | | | | | | |
| Garage matériel | | | | | | | |
| Appareil d'éclairage de classe I <i>2 inaccessible(s)</i> | 0/2 | | | | | | |
| Prise de courant | 2/2 | | | | | | |

EDD - ANNEXE 8. ECHANGE AVEC LE SDIS

Domaine de la Billarderie
Commune de Bellevigne

PI N°02 de 55 m³/h inaccessible aux
engins SP.

Déplacer ce PI vers la route

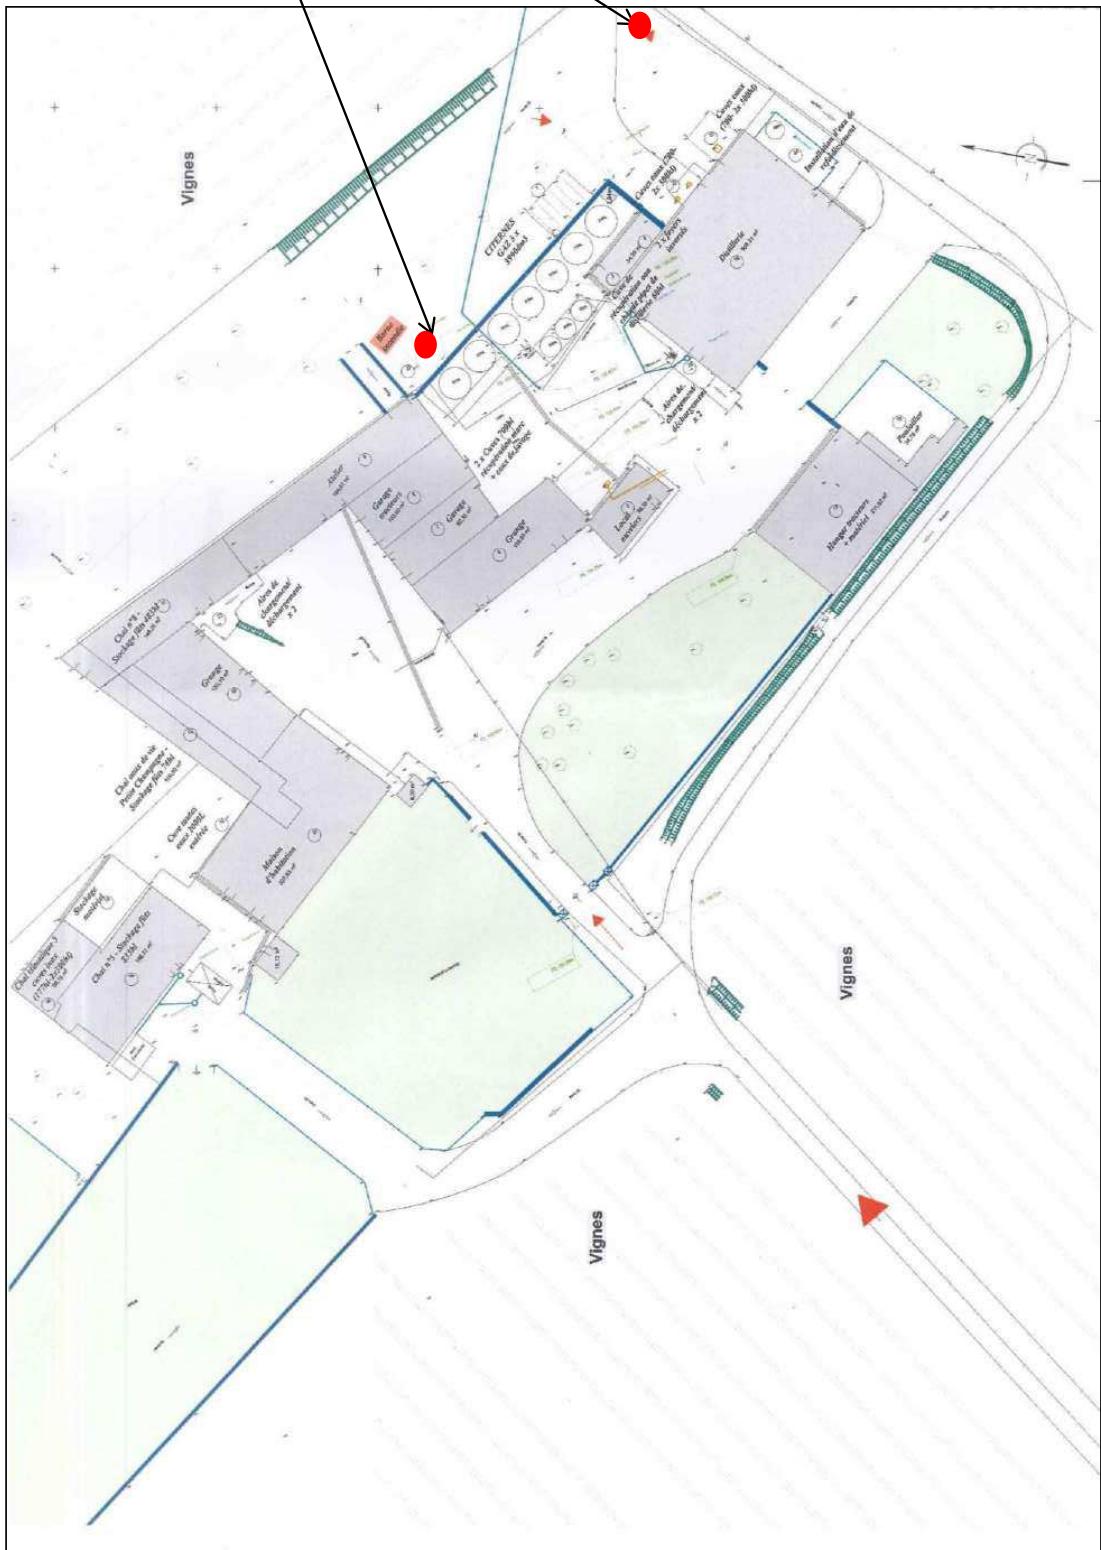


**Domaine de la Billarderie
Commune de Bellevigne**

Votre projet de PEA de 270 m³ à moins de 200 m des chais et proche de la fosse d'extinction.

Votre projet de PEA de 120 m³ à plus de 100 m de la distillerie.

Nouvel emplacement du PI N°02 de 55 m³/h à moins de 100 m de la distillerie et plus de 25 m.

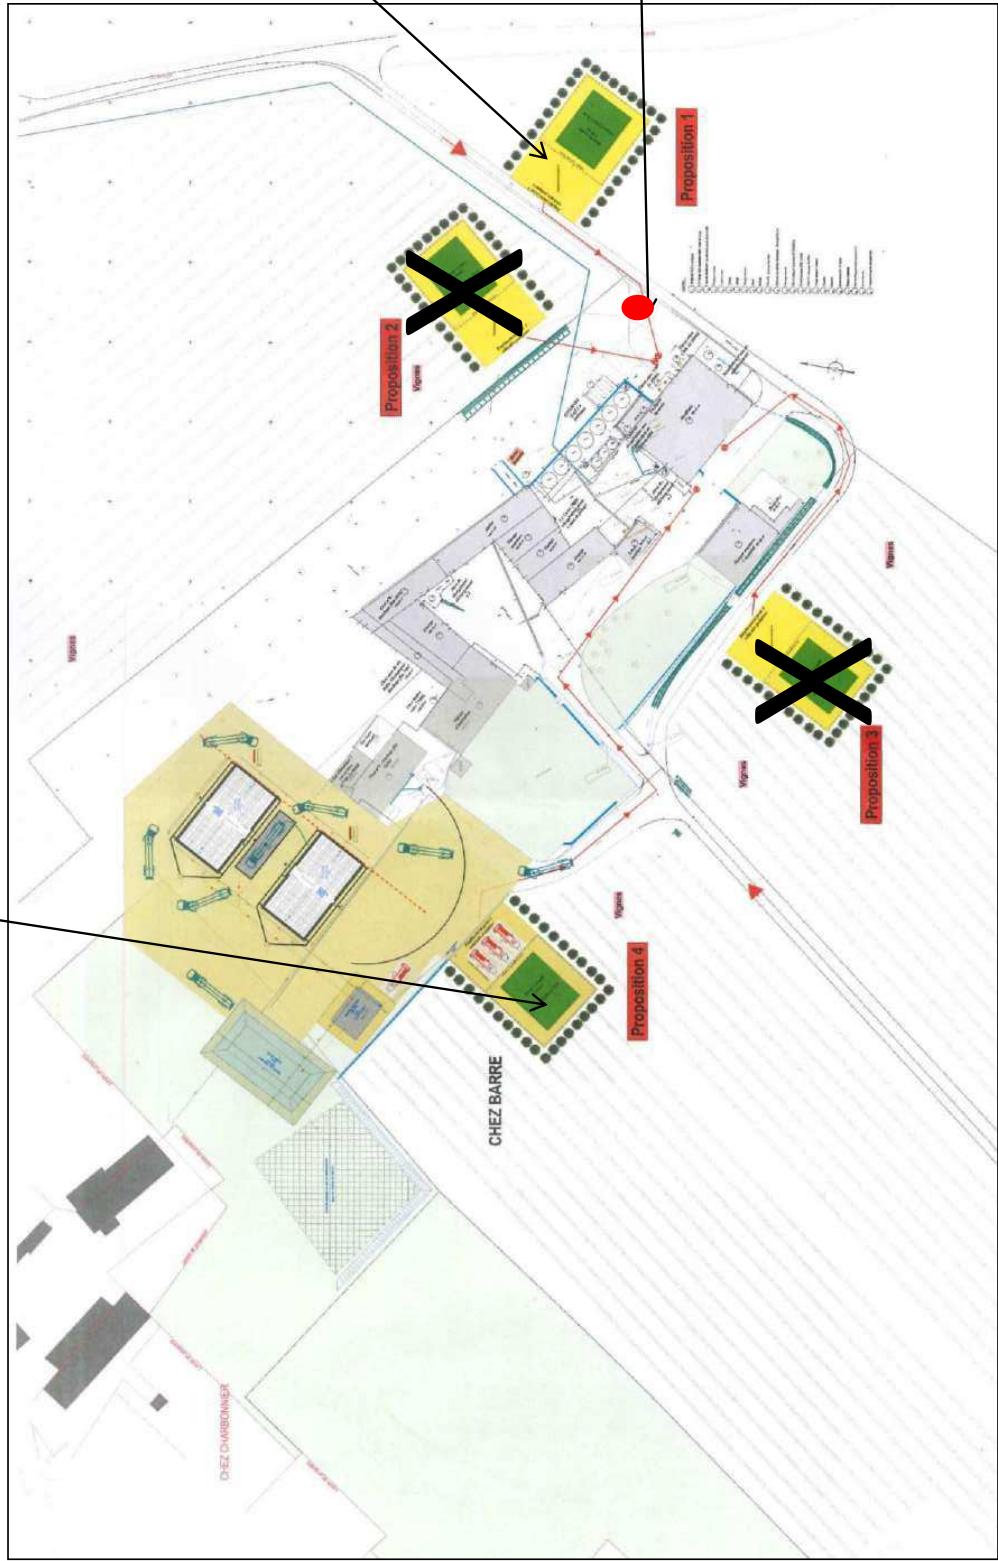

EDD - ANNEXE 9. PLAN DES POTENTIELS DE DANGER

