

BASSIN 3

Légende

Assainissement Section Courante	
	Cunette
	Caniveau comiche
	Sens d'écoulement
	Point bas
	Point haut
	Collecteur
	Regard visible
	Regard By pass
	Ouvrage siphoné
	Lame de diffusion
	Impluvium bassin 1
	Impluvium bassin 2
	Impluvium bassin 3
	Impluvium bassin 4
	Impluvium bassin 5
	Impluvium bassin 6

Ech:1/250è



Indice	Date	Dessiné par	Vérifié par
A	07/03/2019	M.Veytizoux	G.Pasquier

Maitre d'ouvrage

DREAL Nouvelle Aquitaine/SOT/DIRNP
 15 rue Arthur Ranc CS 66539
 86000 POITIERS Cedex

Bureau d'études

 NCA Environnement
 11, allée Jean Monnet
 86170 Neuville de Poitou
 Tél : 05 49 00 43 20
 Fax : 05 49 00 43 30
 E-mail : accueil@nca-env.fr

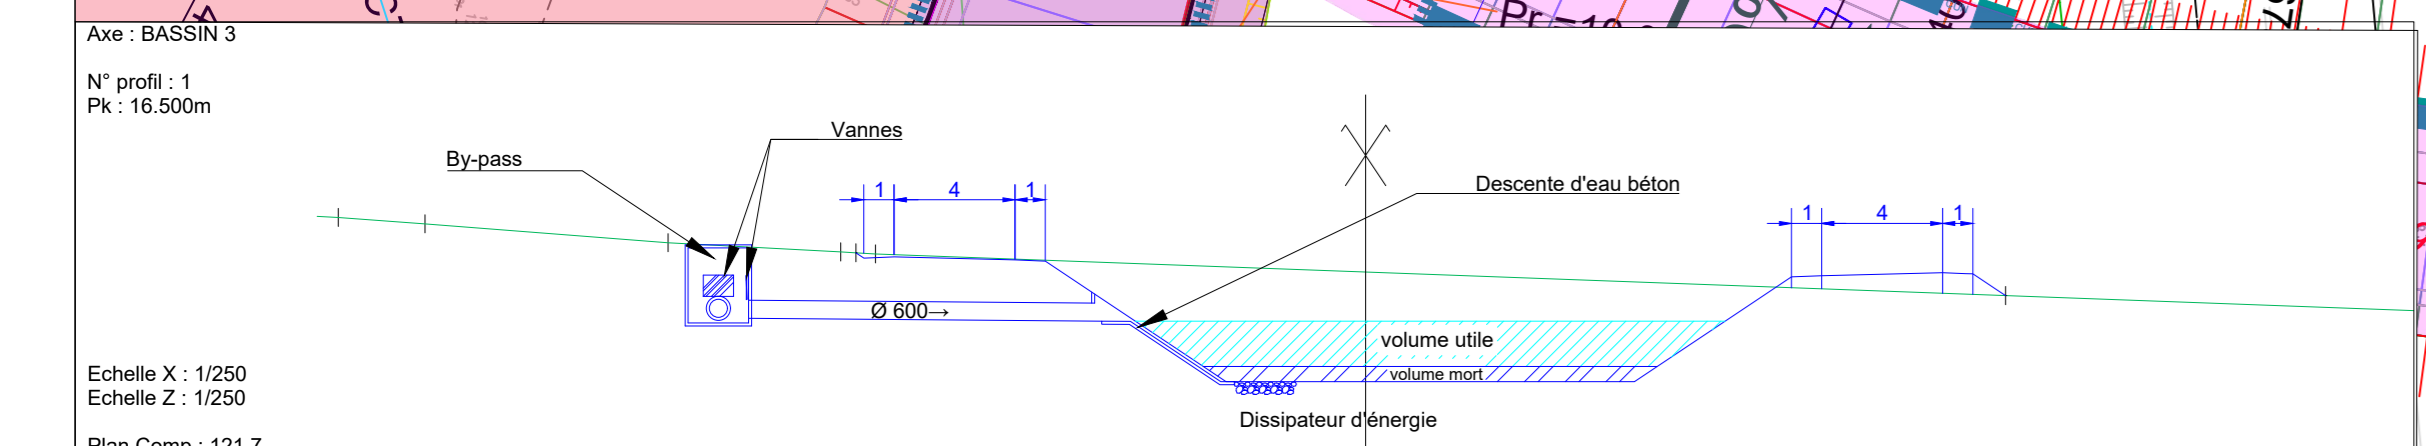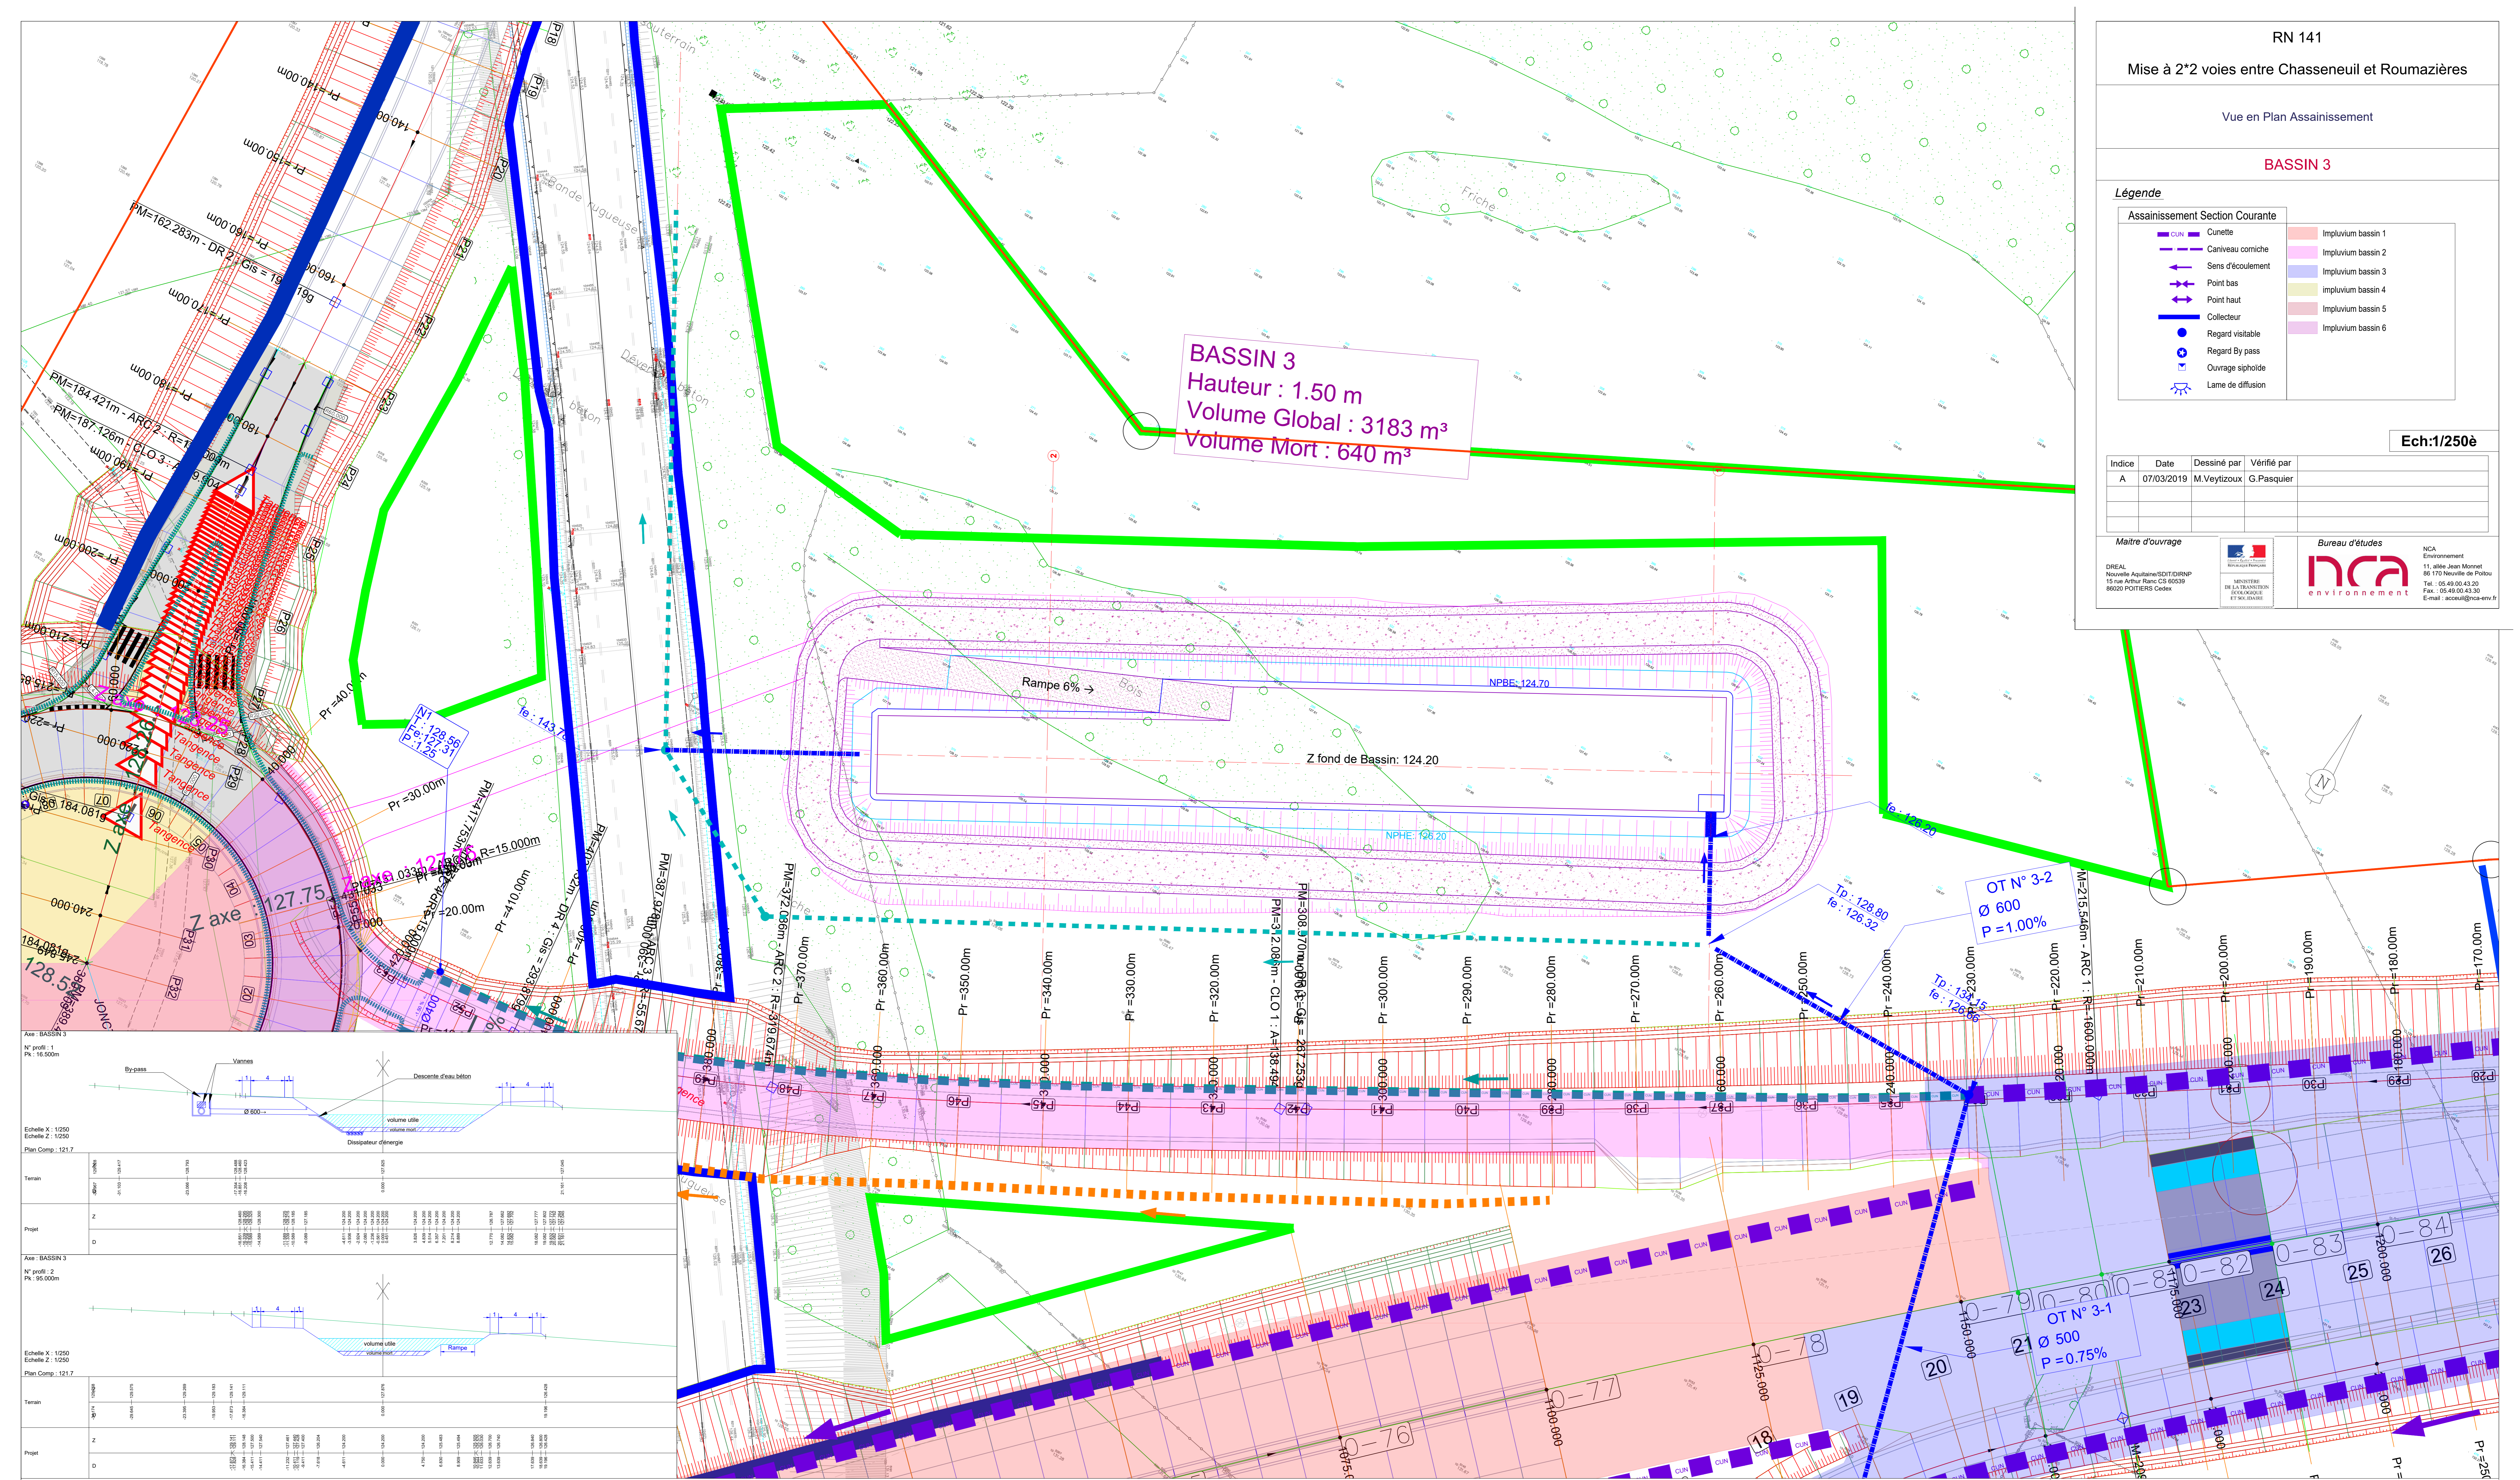

Terrain	Z	Q
10000	127.75	0.00
10001	127.75	0.00
10002	127.75	0.00
10003	127.75	0.00
10004	127.75	0.00
10005	127.75	0.00
10006	127.75	0.00
10007	127.75	0.00
10008	127.75	0.00
10009	127.75	0.00
10010	127.75	0.00
10011	127.75	0.00
10012	127.75	0.00
10013	127.75	0.00
10014	127.75	0.00
10015	127.75	0.00
10016	127.75	0.00
10017	127.75	0.00
10018	127.75	0.00
10019	127.75	0.00
10020	127.75	0.00
10021	127.75	0.00
10022	127.75	0.00
10023	127.75	0.00
10024	127.75	0.00
10025	127.75	0.00
10026	127.75	0.00
10027	127.75	0.00
10028	127.75	0.00
10029	127.75	0.00
10030	127.75	0.00
10031	127.75	0.00
10032	127.75	0.00
10033	127.75	0.00
10034	127.75	0.00
10035	127.75	0.00
10036	127.75	0.00
10037	127.75	0.00
10038	127.75	0.00
10039	127.75	0.00
10040	127.75	0.00
10041	127.75	0.00
10042	127.75	0.00
10043	127.75	0.00
10044	127.75	0.00
10045	127.75	0.00
10046	127.75	0.00
10047	127.75	0.00
10048	127.75	0.00
10049	127.75	0.00
10050	127.75	0.00
10051	127.75	0.00
10052	127.75	0.00
10053	127.75	0.00
10054	127.75	0.00
10055	127.75	0.00
10056	127.75	0.00
10057	127.75	0.00
10058	127.75	0.00
10059	127.75	0.00
10060	127.75	0.00
10061	127.75	0.00
10062	127.75	0.00
10063	127.75	0.00
10064	127.75	0.00
10065	127.75	0.00
10066	127.75	0.00
10067	127.75	0.00
10068	127.75	0.00
10069	127.75	0.00
10070	127.75	0.00
10071	127.75	0.00
10072	127.75	0.00
10073	127.75	0.00
10074	127.75	0.00
10075	127.75	0.00
10076	127.75	0.00
10077	127.75	0.00
10078	127.75	0.00
10079	127.75	0.00
10080	127.75	0.00
10081	127.75	0.00
10082	127.75	0.00
10083	127.75	0.00
10084	127.75	0.00
10085	127.75	0.00
10086	127.75	0.00
10087	127.75	0.00
10088	127.75	0.00
10089	127.75	0.00
10090	127.75	0.00
10091	127.75	0.00
10092	127.75	0.00
10093	127.75	0.00
10094	127.75	0.00
10095	127.75	0.00
10096	127.75	0.00
10097	127.75	0.00
10098	127.75	0.00
10099	127.75	0.00
10100	127.75	0.00

